


#### UWAGA

Miejscowe połączenia wyrównawcze (MPW) Na zewnątrz łazienki należy zainstalować puszkę, z którą należy połączyć wszystkie części przewodzące dostępne i obce znajdujące się w łazience (inst. ciepłej i zimnej wody, inst. c.o., wannę), przewody ochronne gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych oraz metalowe elementy konstrukcji budynku. Puskę należy połączyć z zaciskiem PE w tablicy mieszkaniowej TM.

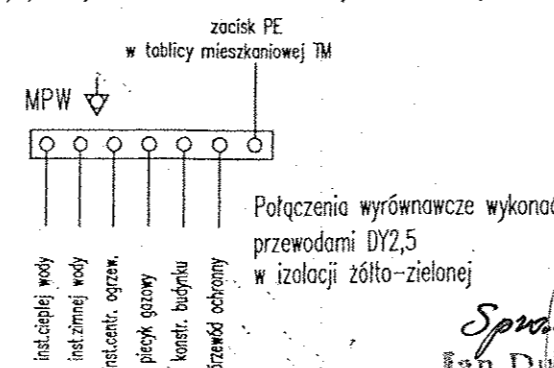

*Sprawdził*  
mgr inż. elek.  
mgr inż. elek.  
mgr inż. elek.  
mgr inż. elek.

INWESTOR OBIEKT	URZĄD GMINY BIESIEKIERZ Świetlica wiejska i pomieszc. OSP Warnino 6, dz. 69/1, 69/2		Branża elektryczna
TEMAT	Instalacje elektryczne wewnętrzne <b>Schemat ideowy zasilania</b>	Podpis	Skala
PROJEKTANT	mgr inż. Stefan Gładkowski Nr ewid. uprawn. KN135/71 i KN-33/75 Nr ewid. ZOIB ZAP/IE/2520/01	11 - 2009 r <i>SG</i>	nr rys. 1