



**Urząd Gminy w Biesiekierzu**

**76-039 Biesiekierz 103**

www: <http://bip.biesiekierz.pl>

e-mail: [sekretariat@biesiekierz.eu](mailto:sekretariat@biesiekierz.eu)

tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.ZP.271.4.2025.KK

Biesiekierz, 3 czerwca 2025 roku

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ NR 1  
WRAZ Z MODYFIKACJĄ SWZ NR 2**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Przebudowa drogi gminnej Parnowo – Cieszyn; zadanie nr UG.SR.ZP.271.4.2025.KK

Zamawiający – Gmina Biesiekierz, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.; dalej „Pzp”), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Tak, Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną. Brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża wykonawcy.

**Pytanie nr 2**

Wykonawca wnosi by Zamawiający załączył do dokumentacji przetargowej przedmiary robót obejmujące cały zakres przedmiotu umowy z podziałem na Etap I i Etap II inwestycji. Prośba podziału przedmiarów wynika z treści Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy gdzie Inwestor oczekuje w pkt 2 podania osobno wartości wycenionych robót z podziałem na etapy.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający udostępnia przedmiary dla etapu I i etapu II robót.

Przedmiot zamówienia będzie rozliczany wynagrodzeniem ryczałtowym, a Wykonawca do oferty nie jest obowiązany załączać kosztorysu. Wykonawca powinien wycenić wartość robót

obejmujących poszczególne etapy inwestycji na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i na podstawie projektu budowlanego. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

### **Pytanie nr 3**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążą Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, z zastrzeżeniem zatwierdzenia stałej organizacji ruchu (vide: odpowiedź na pytanie nr 11). Skutki ewentualnych braków nie obciążą Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

### **Pytanie nr 4**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy.

### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający ma zamiar w ramach przedmiotowego postępowania wykonać 2 z 3 odcinków objętych dokumentacją projektową. Teren budowy pod realizację I etapu budowy Zamawiający przekaze niezwłocznie po zawarciu umowy, natomiast teren budowy pod realizację II etapu Zamawiający przekaze do 1 października br. (vide: § 4 ust. 1 projektu umowy). Zatem po podpisaniu umowy Wykonawcy nie zostanie przekazany cały teren budowy jednorazowo.

### **Pytanie nr 5**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający potwierdza, że w czasie prowadzenia robót budowlanych zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót.

### **Pytanie nr 6**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących

podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zasady dokonywania zmian w umowie są określone w art. 455 ustawy Pzp, a także w § 16 i § 17 projektu umowy, natomiast sposób rozliczania robót dodatkowych w § 11 projektu umowy. Przesłanki do jej zmiany oraz zlecenia robót dodatkowych Zamawiający będzie oceniać każdorazowo, biorąc pod uwagę ogół okoliczności.

#### **Pytanie nr 7**

W Załączniku nr 5 do SWZ - Projekcie umowy w § 4 ust. 5 Inwestor zawarł zapis: „Termin zakończenia realizacji **etapu I** przedmiotu umowy ustalają do ..... miesięcy od daty zawarcia umowy”. Prosimy o informację czy powyższy zapis umowny dotyczy etapu I czy jednak powinien dotyczyć etapu II ?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 7**

§ 4 ust. 5 projektu umowy dotyczy II etapu. Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji tego zapisu.

#### **Pytanie nr 8**

Zarówno w SWZ Dział II pkt 2 ppkt 2) jak i w opisie technicznym Projektu budowlanego zawarto zapisy mówiące że wykonanie nowego oznakowania poziomego ujęto w oddzielnym opracowaniu.

Wykonawca prosi o wskazanie tego dodatkowego opracowania lub załączenie go do dokumentacji projektowej.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 8**

Wszelkie informacje dotyczące oznakowania poziomego zawarte są w stałej organizacji ruchu, będącej częścią dokumentacji projektowej.

#### **Pytanie nr 9**

Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 9**

Zamawiający żąda, aby Wykonawca udzielił min. 60 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zamówienia (w tym na oznakowanie poziome). Okres gwarancji na przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, a jego przedłużenie będzie dodatkowo punktowane przy ocenie ofert.

**Pytanie nr 10**

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.

**Odpowiedź na pytanie nr 10**

Zamawiający nie ustanawia hierarchii ważności dokumentów.

**Pytanie nr 11**

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje decyzją zatwierdzającą załączony Projekt stałej organizacji ruchu ?

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Zamawiający rozpoczął procedurę uzyskania decyzji zatwierdzającej stałą organizację ruchu. Zamawiający będzie dysponował przedmiotową decyzją na etapie realizacji umowy.

**Pytanie nr 12**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęłą w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji pokryje Zamawiający w ramach rozliczenia robót dodatkowych zleconych Wykonawcy na zasadach §11 Umowy i stanowić będzie przesłankę do wydłużenia terminu realizacji inwestycji ?

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 6.

**Pytanie nr 13**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami posesji przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 13**

Zjazdy nie zostały uzgodnione z właścicielami posesji przyległych działek. Do wykonania są zjazdy ujęte w dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 14**

Prosimy o informacje czy Zamawiający dysponuje całym terenem, na którym przewidziane zostały do wykonania roboty budowlane.

**Odpowiedź na pytanie nr 14**

Zamawiający potwierdza, że dysponuje całym terenem, na którym przewidziane zostały do wykonania roboty budowlane.

**Pytanie nr 15**

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, które materiały z rozbiórki należy przewieźć do

Zamawiającego oraz prosimy o wskazanie dokładnego miejsca odwozu (adresu) materiałów po rozbiórkach, które są własnością Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 15**

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12 projektu umowy sposób utylizacji lub miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki będzie wymagać każdorazowo uzgodnienia z Zamawiającym. Najdalej oddalonym od terenu budowy miejscem składowania odpadów będzie Biesiekierz 18.

**Pytanie nr 16**

Proszę o załączenie przedmiaru robót.

**Odpowiedź na pytanie nr 16**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 2.

**Pytanie nr 17**

Proszę o załączenie uzgodnień z Gazownią.

**Odpowiedź na pytanie nr 17**

Zamawiający załącza uzgodnieni z Gaz System jako załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający posiada przedmiar robót dla zadania? Jeśli tak to proszę o załączenie go do dokumentacji postępowania.

**Odpowiedź na pytanie nr 18**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 2.

**Pytanie nr 19**

W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość Przedmiaru?

**Pytanie nr 20**

Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

**Odpowiedź na pytanie nr 19 i 20**

Zgodnie z zapisami w SWZ, obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w złotych polskich (PLN).

Zamawiający przekazane przedmiary robót traktuje jako dokumenty informacyjne, ułatwiające Wykonawcy wycenę. Zamawiający udostępnia Wykonawcom pełną dokumentację projektową

i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie zakresu i ilości robót i innych świadczeń, w tym sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

#### **Pytanie nr 21**

Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 21**

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, w sytuacji gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu w domyśle towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W rozdziale II ust. 2 SWZ Zamawiający opisał sposób oceny rozwiązań równoważnych. Wykonawca ma obowiązek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, wymogami SWZ i dokumentacji projektowej, zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością, dobrą jakością i właściwą organizacją robót oraz zgodnie z przepisami BHP (§ 5 ust. 1 pkt 1 projektu umowy).

#### **Pytanie nr 22**

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 22**

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert.

#### **Pytanie nr 23**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy. W przypadku braku takich dokumentów prosimy o sprecyzowanie, jakie dokumenty są w gestii wykonawcy do uzupełnienia i aktualizacji?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 23**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 3.

**Pytanie nr 24**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 24**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 25**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 25**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 3.

**Pytanie nr 26**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 26**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 14.

**Pytanie nr 27**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

**Odpowiedź na pytanie nr 27**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 6.

**Pytanie nr 28**

Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 28**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 6.

#### **Pytanie nr 29**

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 29**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 6.

#### **Pytanie nr 30**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 30**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 6.

#### **Pytanie nr 31**

Proszę o udostępnienie przedmiaru robót.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 31**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 2.

#### **Pytanie nr 32**

Ze względu na brak możliwości wyniesienia projektu w teren proszę o określenie, czy przedmiotem umowy będzie również wycinka drzew oraz karczowanie krzaków. Jeżeli tak,



proszę o podanie ilości jaką należy ująć w ofercie.

**Odpowiedź na pytanie nr 32**

Przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę drzew i karczowanie krzewów w ilości zgodnej z załączonymi przedmiotami.

**Pytanie nr 33**

Proszę o udostępnienie projektu zagospodarowania terenu w elektronicznej wersji pliku dwg.

**Odpowiedź na pytanie nr 33**

Zamawiający nie udostępnił projektu zagospodarowania terenu w elektronicznej wersji pliku dwg.

**Pytanie nr 34**

Proszę o udostępnienie przekrojów poprzecznych celem określenia zakresu robót ziemnych.

**Odpowiedź na pytanie nr 34**

Przekroje poprzeczne zostały udostępnione w projekcie budowlanym.

**Pytanie nr 35**

Proszę o udostępnienie tabeli robót ziemnych celem określenia ilości mas ziemnych do wykopania/wbudowania.

**Odpowiedź na pytanie nr 35**

Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych.

**Pytanie nr 36**

Proszę o określenie odcinków rowów do oczyszczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 36**

Odcinki rowów do oczyszczenia zostały określone w projekcie zagospodarowania terenu.

**Pytanie nr 37**

Proszę o określenie z jakiego materiału mają być wykonane pobocza?

**Odpowiedź na pytanie nr 37**

Pobocza należy wykonać z materiałów określonych w przedmiarze robót.

**Pytanie nr 38**

Proszę o wskazanie na których zjazdach należy ułożyć nowe rury przepustowe – stan istniejący uniemożliwia dokonania weryfikacji zakresu i określenia ilości podczas wizji w terenie.

**Odpowiedź na pytanie nr 38**

Zostało to określone w projekcie zagospodarowania terenu.

**Pytanie nr 39**

Proszę o informację, czy przedmiotem umowy jest umocnienie wlotów i wylotów istniejących i nowych przepustów? Jeżeli tak proszę o określenie technologii.

**Odpowiedź na pytanie nr 39**

Tak, zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie nr 40**

Przekrój poprzeczny wyniesionego przejścia określa wykonanie nawierzchni z kostki bet. grubości 6cm proszę o potwierdzenie.

**Odpowiedź na pytanie nr 40**

Grubość kostki 8 cm zgodnie z częścią opisową dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 41**

Proszę o określenie technologii oraz parametrów projektowanego muru oporowego.

**Odpowiedź na pytanie nr 41**

Wykonanie muru oporowego zostało określone w dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 42**

Proszę o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

**Odpowiedź na pytanie nr 42**

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

**Pytanie nr 43**

Na czym ma polegać przebudowa istniejących przepustów (SWZ – dział II, pkt 1 Przedmiot zamówienia, p-pkt 1) b) – proszę o wskazanie konkretnych przepustów przewidzianych do przebudowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 43**

Zakres robót dotyczy remontu przepustu zgodnie z pozycją ujętą w przedmiarze robót.

**Pytanie nr 44**

Czy przebudowie przepustów podlegają również przepusty przebiegające pod istniejącą jezdnią jak np. 2+490. Jeżeli tak, proszę o podanie technologii przebudowy, parametrów

projektowanego przepustu, umocnienia wlotów/wylotów, określenia sposobu posadowienia, itd.

**Odpowiedź na pytanie nr 44**

Zakres robót dotyczy remontu przepustu zgodnie z pozycją ujętą w przedmiarze robót.

**Pytanie nr 45**

Na czym ma polegać przebudowa istniejących znaków (SWZ – dział II, pkt 1 Przedmiot zamówienia, p-pkt 1) b).

**Odpowiedź na pytanie nr 45**

Zakres obejmuje wymianę istniejących znaków na nowe oraz lokalizację nowoprojektowanych.

**Pytanie nr 46**

Na czym ma polegać remont istniejącej kanalizacji deszczowej (SWZ –dział II, pkt 1 Przedmiot zamówienia, p-pkt 1) b) – proszę o wskazanie lokalizacji, określenie zakresu oraz technologii.

**Odpowiedź na pytanie nr 46**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje remontu istniejącej kanalizacji deszczowej, Zamawiający usuwa ten tiret z OPZ.

**Pytanie nr 47**

Proszę o określenie technologii wykonania oznakowania poziomego (cienkowarstwowe, grubowarstwowe gładkie, grubowarstwowe strukturalne).

**Odpowiedź na pytanie nr 47**

Technologia wykonania oznakowania poziomego – grubowarstwowe za pomocą chemoutwardzalnych.

**Pytanie nr 48**

Proszę o określenie parametrów bariery sprężystej oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu.

**Odpowiedź na pytanie nr 48**

Bariera typu N2W3A, norma PN – EN1317, poziom powstrzymania H1, intensywność zderzenia – A, szerokość pracująca – W3.

**Pytanie nr 49**

Na planszy przekroje konstrukcyjne pod numerem 3 w legendzie widnieje warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W grubość 6cm, proszę o wskazanie lokalizacji na projekcie zagospodarowania terenu.

**Odpowiedź na pytanie nr 49**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje tego zakresu robót.

**Pytanie nr 50**

Wykonawca wnosi o udostępnienie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu.

**Odpowiedź na pytanie nr 50**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 11.

**Pytanie nr 51**

Na planie zagospodarowania rys. 9 zaznaczono zjazd w km 3+811,00 str. P. Prosimy o informację czy zjazd należy przebudować jako zjazd z MMA czy pozostawić pierwotną konstrukcję jak przedstawiono na planie sytuacyjnym ?

**Odpowiedź na pytanie nr 51**

Zamawiający informuje, iż przedmiotowego zjazdu nie należy uwzględniać, pozostawiając pierwotną konstrukcję.

**Pytanie nr 52**

W opisie technicznym projektu budowlanego pkt 4 ppkt. j) wskazano konieczność wykonania remontu istniejącej kanalizacji deszczowej. Prosimy o wskazanie zakresu i lokalizacji remontu oraz ewentualne przekazanie dodatkowej dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 52**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 46.

**Pytanie nr 53**

W opisie technicznym projektu budowlanego pkt 4 ppkt. i) wskazano konieczność przebudowy istniejących przepustów. Prosimy o wskazanie jakie średnice rur należy wbudować oraz z jakich materiałów powinny być wykonane rury przepustów ? Dodatkowo prosimy o informację jaki sposób umocnienia wlotów przepustów należy zastosować (z jakich materiałów wykonać umocnienie wlotów przepustu?). Czy Zamawiający może załączyć rysunek umocnienia wlotów przepustów ?

**Odpowiedź na pytanie nr 53**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 43.

**Pytanie nr 54**

Projekt budowlany zakłada wykonanie zatoki autobusowej (początek zatoki 1+713km- koniec zatoki 1+764,25km). Prosimy o informację jaką konstrukcję należy wykonać na zatoce ? Czy

taką samą jak na poszerzeniu jezdni ?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 54**

Tak, zgodnie z przedmiarem robót.

#### **Pytanie nr 55**

W opisie technicznym projektu budowlanego pkt. 9.5 wskazano że na chodnikach należy zastosować kostkę betonową szarą gr. 8cm natomiast na przekrojach normalnych wskazano kostkę betonową szarą gr. 6 cm ? Prosimy o informację jaką grubość kostki należy zastosować ?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 55**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 40.

#### **Pytanie nr 56**

Biorąc pod uwagę konstrukcję poszerzenia jezdni (AC11S gr 4cm, AC16W gr. 16 cm Podbudowa z kruszywa 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm, stabilizacja Rm 2,5 MPa gr. 20 cm) prosimy o potwierdzenie że na części jezdni wyniesionego przejścia dla pieszych należy zastosować konstrukcję wskazaną na przekroju normalnym (Kostka betonowa szara gr. 6cm na podsypce cementopiaskowej gr. 3cm, podbudowa z kruszywa gr 10cm, stabilizacja 2,5 MPa gr. 15 cm) ?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 56**

Warstwy konstrukcyjne jak na poszerzeniach jezdni, tj.:

- Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 o grubości 20cm,
- Stabilizacja cementem o grubości 20cm.

#### **Pytanie nr 57**

W opisie technicznym projektu budowlanego wskazano że destrukta pozyskany w procesie frezowania nawierzchni zostanie na miejscu wykorzystany na wykonanie pobocza utwardzonego w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru. W opisie technicznym w pkt 4 ppkt f) wskazano również że pobocza należy utwardzić kruszywem łamanym 0/31,5mm na szer. do 1,0m. Prosimy o informację jaką konstrukcję poboczy należy wykonać wraz z podaniem grubości warstw konstrukcyjnych ?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 57**

Zgodnie z konstrukcją określoną w przedmiarze robót.

#### **Pytanie nr 58**

Z legendy na planie zagospodarowania terenu załączonym do projektu (rys nr 7) wynika że w km 2+490 jest do przebudowania przepust pod koroną drogi. Na przekrojach wskazano tylko przepusty pod zjazdami. Prosimy o załączenie dodatkowych rysunków na przebudowę przepustu pod jezdnią oraz podanie zakresu przebudowy przepustu. W zależności od zakresu


przebudowy prosimy szczególnie o podanie średnic przepustu, materiału z jakiego powinien być wykonany, sposobu umocnienia wlotu i wylotu przepustu itd.

#### Odpowiedź na pytanie nr 58

Zakres dotyczy remontu przepustu zgodnie z pozycją ujętą w przedmiarze robót.

#### Pytanie nr 59

Na planie zagospodarowania Rys nr 5 w okolicach peronu autobusowego (km 1+740 str. L) wrysowano przestrzeń z napisem WIATA. Czy Zamawiający wymaga osadzenia wiaty przystankowej? Jeżeli tak to prosimy o przesłanie rysunków oraz o podanie parametrów wiaty.

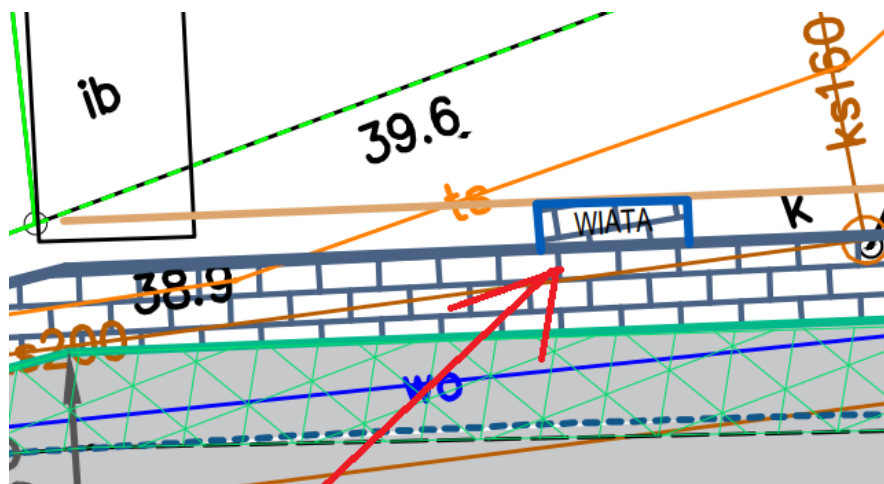

#### Odpowiedź na pytanie nr 59

W pasie drogowym wskazano istniejącą wiatę przystankową.

#### Pytanie nr 60

Prosimy o załączenie przedmiaru robót oraz o wydłużenie terminu składania ofert do 09.06.2025.

#### Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający wydłużył termin składania ofert w dniu 28.05.2025r.

Odpowiedź dot. przedmiaru – vide: odpowiedź na pytanie nr 2.

#### Pytanie nr 61

Czy do oferty należy załączyć Kosztorys Ofertowy?

**Odpowiedź na pytanie nr 61**

Nie.

**Pytanie nr 62**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 62**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 3.

**Pytanie nr 63**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

**Odpowiedź na pytanie nr 63**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 6.

**Pytanie nr 64**

Zamawiający w pkt. 8 jako podstawy wykluczenia z postępowania podaje art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Natomiast w pkt. 9 Wykaz podmiotowych środków dowodowych 1) Dokumenty składane razem z ofertą - Samooczyszczenie podaje również art. 109 ust. 1 pkt 2 – 5 lub 7–10 ustawy Pzp. jako podstawę do złożenia samooczyszczenia.

Prosimy o wyjaśnienie czy zapis pkt. 9 jest traktowany jako ogólny zapis SWZ i w przypadku nie wymagania przez Zamawiającego przesłanek wykluczenia z art. art. 109 ust. 1 pkt 2 – 5 lub 7–10 ustawy Pzp., jak to jest w przypadku tego postępowania, należy go traktować jako nie dotyczy.

**Odpowiedź na pytanie nr 64**

Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych przesłanek wykluczenia (tj. z art. 109 Pzp).

**Pytanie nr 65**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o pomocniczy przedmiar robót w wersji edytowalnej lub pdf.

**Odpowiedź na pytanie nr 65**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 2.

**Pytanie nr 66**

Prosimy o przedłożenie szczegółowych rysunków przewidzianego do wykonania murku oporowego w okolicach km 3+900 str. P. W przypadku konstrukcji żelbetowej wylewnej na miejscu prosimy o przesłanie szczegółowych rysunków zbrojenia murku i wskazania klas betonu. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie murku z elementów prefabrykowanych? Prosimy o wskazanie ewentualnych typów prefabrykatów.

**Odpowiedź na pytanie nr 66**

Murek należy wykonać z elementów prefabrykowanych zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie nr 67**

W projekcie stałej organizacji ruchu w km 2+050 str. L występuje znak aktywny radarowy wyświetlacz prędkości. Prosimy o wskazanie sposobu zasilania tego znaku. Dodatkowo prosimy o podanie wymiarów znaku.

**Odpowiedź na pytanie nr 67**

Zasilanie fotowoltaiczne, wymiar znaku – standardowy. Zamawiający uzgodni z wykonawcą treść wyświetlanego komunikatu na etapie realizacji umowy.

**Pytanie nr 68**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do wykonania warstwy wiążącej i wyrównawczej asfaltowej gr. 6cm – Projektowana konstrukcja pkt 9.1., 9.2. i 9.3. Projektu budowlanego – alternatywnie zastosować mieszankę mineralno-emulsyjną 0/16, która posiada taką samą zawartość asfaltu i uziarnienie kruszywa jak beton asfaltowy AC16W KR3-4?

W załączeniu przedkładam Krajową ocenę techniczną (dawniej aprobata techniczna), która w pkt. 2.1 potwierdza, że mieszanka mineralno-emulsyjna 0/16 przeznaczona jest do budowy i utrzymania dróg dla kategorii obciążenia ruchem od KR-1 do KR-4 według Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

**Odpowiedź na pytanie nr 68**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie przedmiotowej mieszanki.

**Pytanie nr 69**

Czy Zamawiający dysponuje przedmiarem robót? Jeśli tak zwracam się z prośbą o udostępnienie.

**Odpowiedź na pytanie nr 69**



Vide: odpowiedź na pytanie nr 2.

**Pytanie nr 70**

Czy zjazd w km 3+811 P jest objęty przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak, proszę o podanie technologii wykonania.

**Odpowiedź na pytanie nr 70**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 51.

**Pytanie nr 71**

Czy w obrębie wyniesionych przejść dla pieszych należy ułożyć płytki integracyjne. Jeżeli tak proszę o podanie ilości oraz rozmiarów płytki.

**Odpowiedź na pytanie nr 71**

Tak, należy ułożyć płytki integracyjne o wymiarach 40 cm x 40 cm na całej długości wyniesionego przejścia.

**Pytanie nr 72**

Proszę o określenie, czy przedmiotem zamówienia będzie regulacja wysokościowa zwieńczeń istniejącego uzbrojenia terenu? Jeżeli tak, proszę o określenie ilości ze względu na brak możliwości wyniesienia projektu w teren oraz precyzyjnego zliczenia ilości studni sanitarnych, zaworów wodnych, gazowych, studni teletechnicznych. Czy w wycenie ująć koszt wymiany włączów, skrzynek, obudów na nowe? Czy w wycenie ująć montaż pierścieni odciążających oraz pokryw betonowych na istniejących studniach sanitarnych?

**Odpowiedź na pytanie nr 72**

Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

**Pytanie nr 73**

Ze względu na rozbieżności przekrój konstrukcyjny – opis budowlany i SWZ, proszę o potwierdzenie, że nawierzchnię chodnika należy wykonać z szarej kostki grubości 8 cm.

**Odpowiedź na pytanie nr 73**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 40.

**Pytanie nr 74**

Proszę o informację, czy zjazdy bitumiczne mają być ograniczone po obwodzie elementem oporowym? Jeżeli tak proszę o podanie rodzaju elementu oporowego (opornik bet. / krawężnik bet. najazdowy).

**Odpowiedź na pytanie nr 74**

Zjazdy mają być wykonane zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.

**Pytanie nr 75**

Proszę o informację jakim elementem oporowym mają być ograniczone po obwodzie zjazdy z kostki betonowej?

**Odpowiedź na pytanie nr 75**

Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.

**Pytanie nr 76**

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie zjazdy (bitumiczne / o nawierzchni z kostki betonowej) mają mieć wykonaną pełną wymianę konstrukcji zgodnie z założeniami opisu technicznego oraz przekrojów konstrukcyjnych.

**Odpowiedź na pytanie nr 76**

**Zjazdy z kostki** mają mieć wykonaną pełną wymianę konstrukcji, natomiast bitumiczne nie.

**Pytanie nr 77**

Dotyczy D-05.03.05b W STWIOR w pkt. 2.4 tablica 6 podano wymagane właściwości dla kruszywa grubego do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą z AC 16 W. Jednym z wymaganych parametrów jest odporność na polerowanie PSV 48. Informujemy, że parametr PSV wymagany jest dla kruszyw do warstw ścieralnych, ponieważ ma on wpływ na właściwości przeciwpślizgowe nawierzchni dróg, przekłada się na lepszą przyczepność i bezpieczniejsze warunki jazdy. Prosimy o wykreślenie w STWIOR wymagania dotyczącego odporności na polerowanie PSV 48 dla kruszywa grubego do warstwy wiążącej lub potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą należy zastosować materiały o wymaganych właściwościach zgodnych z obowiązującymi wytycznymi WT-1 2014.

**Odpowiedź na pytanie nr 77**

Wykreśla się w STWIOR D-05.03.05b, tabela 6, wymaganie dotyczące odporności na polerowanie PSV 48.

**Pytanie nr 78**

Dotyczy D-05.03.05b STWIOR jest niespójna w zakresie kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą/wyrównawczą z AC 16 W. W pkt. 1.2. wskazano do zaprojektowania mieszankę AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3 natomiast w pkt. 2.10/2.11 podano uziarnienie i wymagania dla kategorii ruchu KR 1-2. Prosimy o wyjaśnienie lub potwierdzenie, że mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą/wyrównawczą należy zaprojektować z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3-4 zgodnie z obowiązującymi wytycznymi WT-2 2014.

### **Odpowiedź na pytanie nr 78**

Warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego AC 16W dla kategorii ruchu KR 3-4.

### **MODYFIKACJA SWZ**

Zamawiający, działając w oparciu o art. 286 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 Pzp, modyfikuje treść SWZ:

1. W rozdziale II SWZ ust. 1 pkt 1 lit. b

#### **BYŁO**

b) Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku szlakowym poprzez ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu (stabilizacja i podbudowa);
- wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni w terenie zabudowanym;
- ułożenie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni na całej szerokości jezdni;
- przebudowa istniejących zjazdów;
- wyprofilowanie zawyżonych poboczy, usunięcie z nich zakrzaczeń i zdjęcie warstwy humusu i utwardzenie kruszywem łamanym 0/31,5 mm o szer. do 1,0m;
- wykonanie pobocza z destruktu pozyskanego z frezowania o pow. 500m<sup>2</sup>;
- oczyszczenie istniejących rowów;
- przebudowa istniejących przepustów;
- remont istniejącej kanalizacji deszczowej;
- regulacja skarp i przeciwskaarp oraz usunięcie zakrzaczeń;
- nowe oznakowanie pionowe wraz z wymianą już istniejącego oznakowania pionowego;
- wykonanie zatoki autobusowej;
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych;
- wykonanie chodnika w ciągu drogi;
- wykonanie nowego oznakowania poziomego ujętego w oddzielnym opracowaniu.

#### **JEST**

b) Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku szlakowym poprzez ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu (stabilizacja i podbudowa);
- wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni w terenie zabudowanym;
- ułożenie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni na całej szerokości jezdni;

- przebudowa istniejących zjazdów;
- wyprofilowanie zawyżonych poboczy, usunięcie z nich zakrzaczeń i zdjęcie warstwy humusu i utwardzenie kruszywem łamanym 0/31,5 mm o szer. do 1,0m;
- wykonanie pobocza z destruktu pozyskanego z frezowania o pow. 500m<sup>2</sup>;
- oczyszczenie istniejących rowów;
- przebudowa istniejących przepustów;
- regulacja skarp i przeciwskaarp oraz usunięcie zakrzaczeń;
- nowe oznakowanie pionowe wraz z wymianą już istniejącego oznakowania pionowego;
- wykonanie zatoki autobusowej;
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych;
- wykonanie chodnika w ciągu drogi;
- wykonanie nowego oznakowania poziomego ujętego w oddzielnym opracowaniu.

2. W rozdziale III ust. 3 pn. „Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert”:

**BYŁO**

„ 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **9 czerwca 2025 roku do godz. 08.00.**

8) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **9 czerwca 2025 roku o godz. 09.00.”**

**JEST**

„ 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **13 czerwca 2025 roku do godz. 08.00.**

8) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13 czerwca 2025 roku o godz. 09.00.”**

3. W rozdziale III ust. 4 pn. „Termin związania ofertą”:

**BYŁO**

„1) Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 8 lipca 2025 roku.”**

**JEST**

„1) Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 12 lipca 2025 roku.”**

4. W załączniku nr 5 do SWZ – projekt umowy § 4 ust. 5

**BYŁO**

5. Termin zakończenia realizacji etapu I przedmiotu umowy ustalają do ..... **miesięcy od daty zawarcia umowy.**

**JEST**

5. Termin zakończenia realizacji etapu II przedmiotu umowy ustalają do ..... **miesięcy od daty zawarcia umowy.**

**Wójta Gminy Biesiekierz**

**/-/**

**Tomasz Hołowaty**

Załączniki:

1. Przedmiar robót – etap I
2. Przedmiar robót – etap II
3. Uzgodnienia z Gaz System
4. Przekroje konstrukcyjne

Wytworzył: Kamila Korn - Kępka